


איור מס' 3
 דוגמה לחיבור של גנרטור ארעי לאספקה חלופית במיתקן המוגן בהארקת הגנה



הערה: מותר לאחד את האלקטרודות בהתאם לתקנות הארקות ושיטות הגנה בפני חישום במתח עד 1000 וולט.

מצב מס' 3: מתקן מוגן בשיטת TT. שגאי מרוחק מהמבנה. גנרטור במבנה או בתחום השפעתו. אספקה חלופית חלקית או מלאה. מפסק מחלף ארבעה קטבי.

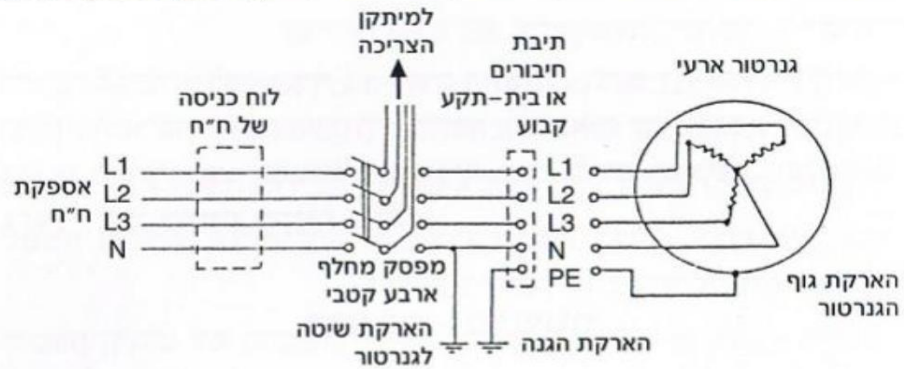